


Egtved Varmeværk amba

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,88


Vedvarende energi

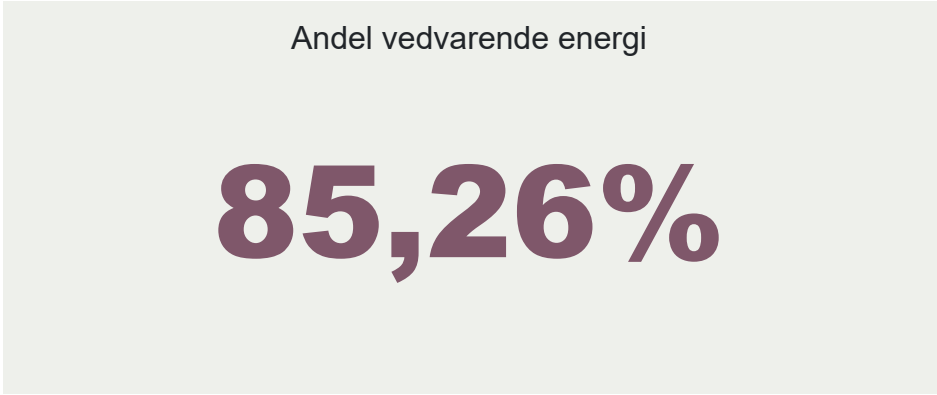

Rangering - CO₂ udledning

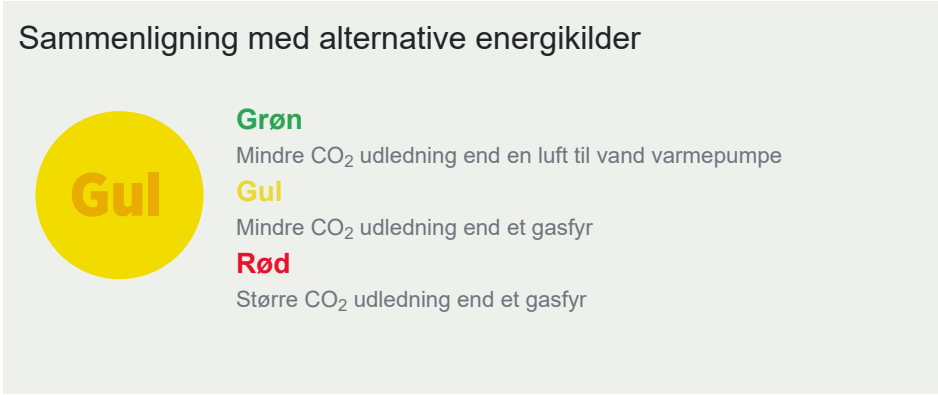

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

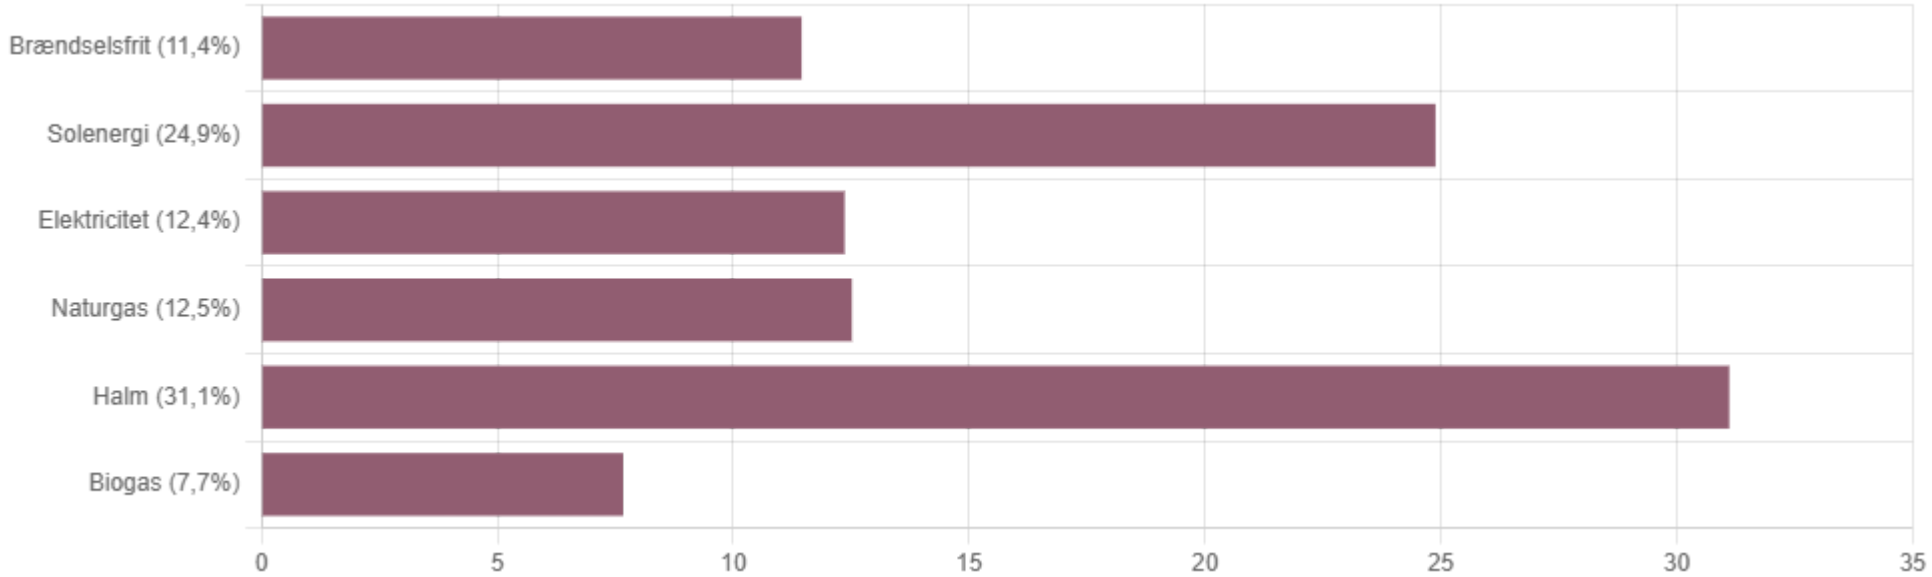

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	12,5	kg/GJ	45,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	38,5	g/GJ	138,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,2	g/GJ	7,9	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	14,2	kg/GJ	51,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	56,0	g/GJ	201,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	61,6	g/GJ	221,8	mg/kWh
CO (Kulilte)	168,0	g/GJ	604,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,0	g/GJ	32,4	mg/kWh
Partikler (TSP)	10,6	g/GJ	38,2	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Egtved Varmeværk amba
CVR: 14909516
Lergårdvej 9 | 6040 Egtved
+45 75 55 11 33 | kontor@egtvedvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.